



โรงพยาบาลทองแสนขัน  
THONGSAENKHAN HOSPITAL

HS4 5-8.7

## 8.7 มีการตรวจสอบ ทดสอบ บำรุงรักษาระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

### การพัฒนาระบบแจ้งเตือนการบันทึกข้อมูลความพร้อมใช้ถึงดับเพลิง

2 ก.ค.



LINE Notify

Notify ถึงดับเพลิง:  
กรุณาตรวจสอบถึงดับเพลิงในแต่ละจุด  
<https://forms.gle/r6rDfK9VDwnXKYUcA>

9.42 น.




LINE Notify

Notify ถึงดับเพลิง: วันที่ 5 กรกฎาคม 2022  
จุดติดตั้งถึงดับเพลิง จำนวน 10 จุด ที่ยังไม่ได้ตรวจเช็ค

- งานซีกฟอก
- คลังเก็บพัสด
- งานโภชนาการ
- งานผู้ป่วยใน
- คลังเก็บเวชภัณฑ์ยา
- หน้าห้องการเงิน
- งานยานพาหนะ
- งานซ่อมบำรุง
- อาคารสำรองไฟ
- งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน


13.5

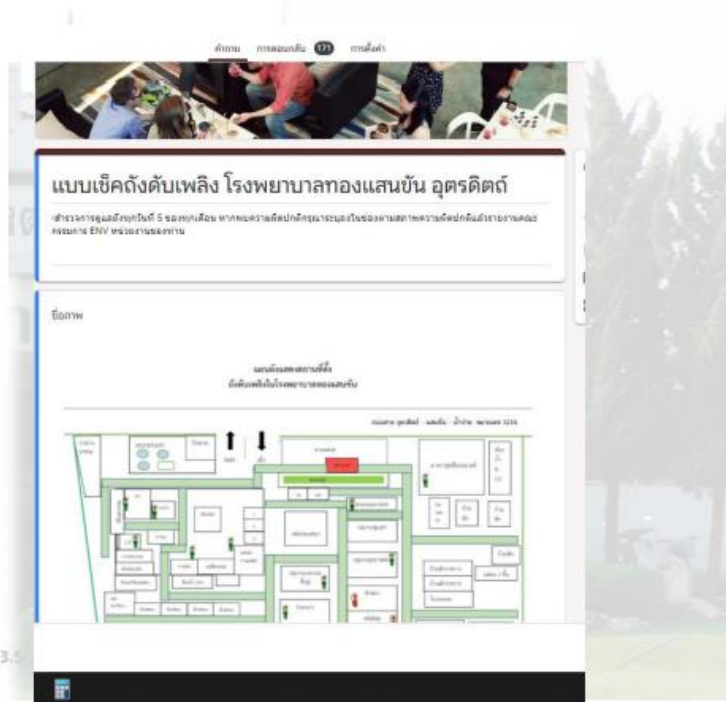

โรงพยาบาลทองแสน  
Thongsaenkan Hospi

ได้มีการสร้างระบบตรวจสอบถึงดับเพลิงเป็นประจำเดือน มีรายงานการเฝ้าระวังเตือนออนไลน์

## 8.7 มีการตรวจสอบ ทดสอบ บำรุงรักษาระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

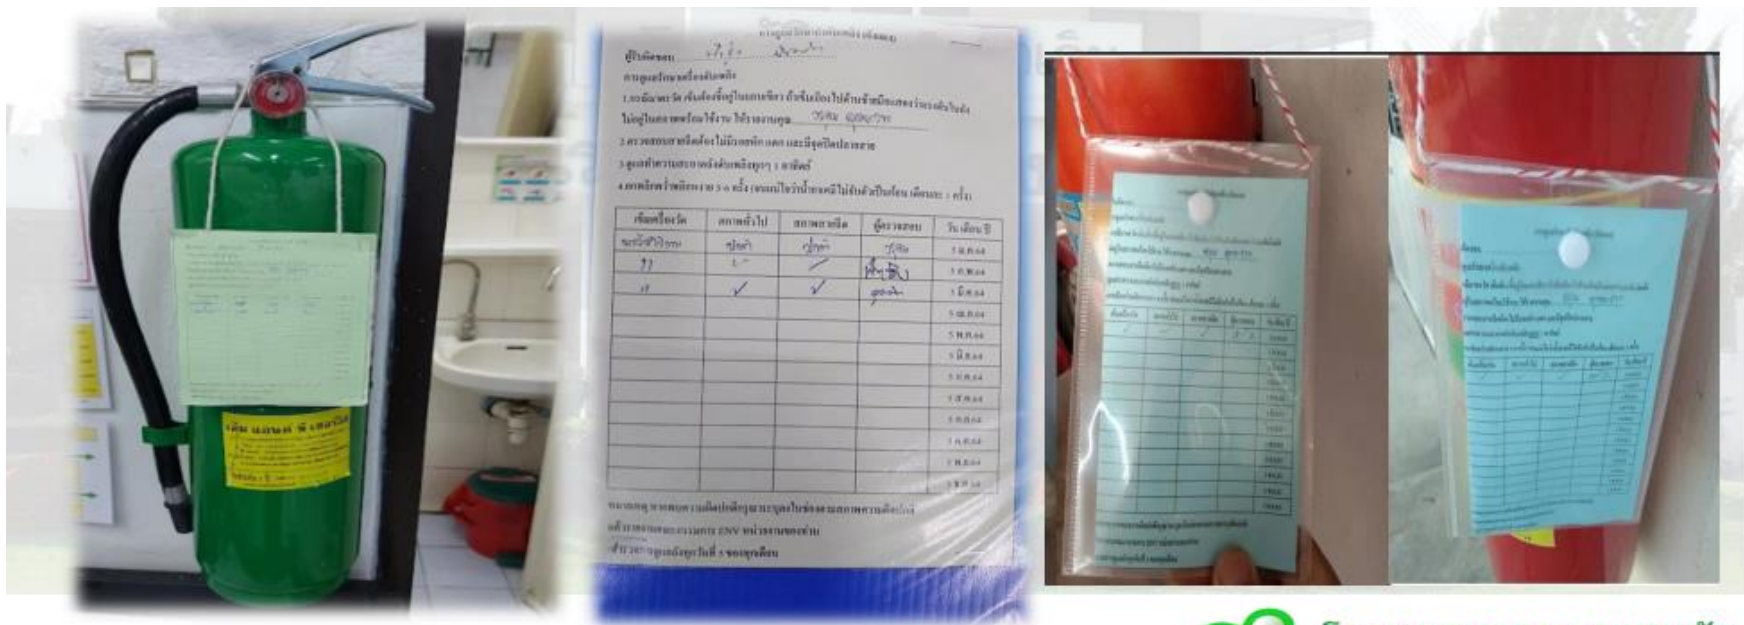

ได้มีการสร้างระบบตรวจสอบถึงดับเพลิงเป็นประจำเดือน มีรายงานการเฝ้าระวังเตือนออนไลน์



โรงพยาบาลทองแสนขัน  
THONGSAENKHAN HOSPITAL

HS4 5-8.7

## 8.7 มีการตรวจสอบ ทดสอบ บำรุงรักษาระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

ทีม ENV จึงสร้างแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลความพร้อมใช้ถึงดับเพลิงขึ้น โดยให้จุดบริการที่มีถึงดับเพลิงรายงานผลทางออนไลน์ ทุกวันที่ 5 ของเดือน โดยตัวแทนทีม ENV จะส่งข้อมูลให้เช็คเป็นรายเดือน แต่เนื่องด้วยในทุกๆเดือน จะมีการเช็คถึงดับเพลิงไม่ตรงวัน เนื่องด้วยเป็นการส่งข้อมูลการแจ้งเดือนโดยใช้สมาชิกทีม หากวันไหนสมาชิกทีมติดภาระกิจ ก็จะทำให้การส่งข้อมูลล่าช้า

**แบบเช็คถึงดับเพลิง โรงพยาบาลทองแสนขัน อุตรดิตถ์**

สำหรับอาคารสูงหรือตึกที่มี 5 ชั้นขึ้นไป หรืออาคารพาณิชย์หรืออาคารพาณิชย์อยู่อาศัยหลายชั้น อาคาร ENV ของโรงพยาบาล

ชื่อภาพ: 011

แผนผังอาคารและพื้นที่  
มีลิฟต์ที่ไม่ใช่ลิฟต์สำหรับคนพิการ

ชนิดของระดับเพลิง	จำนวน 1 ชั้น	จำนวน 2 ชั้น	จำนวน 3 ชั้น
ถังดับเพลิง	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
สัญญาณ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

ตรวจสอบระดับเพลิงดับเพลิง \*

พร้อมใช้งาน  
 ไม่พร้อมใช้งาน (เนื่องจาบทดสอบ)  
 ไม่พร้อมใช้งาน (เนื่องจากรางงับลิฟต์)

ตรวจสอบถังดับเพลิงชนิด อุปกรณ์การดับเพลิงและถังดับเพลิงอัตโนมัติ \*

พร้อมใช้งาน  
 ไม่พร้อมใช้งาน  
 อื่นๆ...

สภาพพร้อมใช้ของเครื่องดับเพลิง อุปกรณ์การดับเพลิงอัตโนมัติ \*

พร้อมใช้งาน

"ตรวจสอบระดับเพลิง" ควรถึงดับเพลิง เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับในถังดับเพลิงและถังดับเพลิง (ทำให้เป็นแบบฟอร์มเป็นรายเดือน)

ห้ามใช้  
 ไม่ได้ทดสอบ  
 อื่นๆ...

รูปภาพในเครื่องดับเพลิง \*

3. เติมน้ำ

ผู้ตรวจสอบระดับเพลิง \*

ชื่อตำแหน่งและนามสกุล

ความคิดเห็นและ/หรือคำถาม

ชื่อตำแหน่งและนามสกุล

ได้มีการสร้างระบบตรวจสอบถึงดับเพลิงเป็นประจำเดือน มีรายงานการเฝ้าระวังเตือนออนไลน์