



โรงพยาบาลทองแสนขัน
THONGSAENKHAN HOSPITAL


มีการทดสอบ ตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนของระบบก๊าซทาง การแพทย์

HS4 5-9.3



ตารางตรวจเช็คระบบก๊าซทางการแพทย์ ประจำเดือน สิงหาคม 2565

วันเดือนปี	เวลาเช้า	เวลาบ่าย	ความดัน	ระดับน้ำ	ความสูง	ผู้ตรวจ
1 พ.ค. 65	8:00	5:30	✓	✓		
2 พ.ค. 65	8:00	5:00	✓	✓		
3 พ.ค. 65	8:00	5:00	✓	✓		
4 พ.ค. 65	8:00	4:45	✓	✓	ปกติ	
5 พ.ค. 65	7:50	4:30	✓	✓		
6 พ.ค. 65	7:40	4:15	✓	✓		
7 พ.ค. 65	7:30	4:00	✓	✓		
8 พ.ค. 65	7:20	3:45	✓	✓		
9 พ.ค. 65	7:10	3:30	✓	✓		
10 พ.ค. 65	7:00	3:15	✓	✓		
11 พ.ค. 65	6:50	3:00	✓	✓		
12 พ.ค. 65	6:40	2:45	✓	✓		
13 พ.ค. 65	6:30	2:30	✓	✓		
14 พ.ค. 65	6:20	2:15	✓	✓		
15 พ.ค. 65	6:10	2:00	✓	✓		
16 พ.ค. 65	6:00	1:45	✓	✓		
17 พ.ค. 65	5:50	1:30	✓	✓		
18 พ.ค. 65	5:40	1:15	✓	✓		
19 พ.ค. 65	5:30	1:00	✓	✓		
20 พ.ค. 65	5:20	0:45	✓	✓		
21 พ.ค. 65	5:10	0:30	✓	✓		
22 พ.ค. 65	5:00	0:15	✓	✓		
23 พ.ค. 65	4:50	0:00	✓	✓		
24 พ.ค. 65	4:40	23:45	✓	✓		
25 พ.ค. 65	4:30	23:30	✓	✓		
26 พ.ค. 65	4:20	23:15	✓	✓		
27 พ.ค. 65	4:10	23:00	✓	✓		
28 พ.ค. 65	4:00	22:45	✓	✓		
29 พ.ค. 65	3:50	22:30	✓	✓		
30 พ.ค. 65	3:40	22:15	✓	✓		

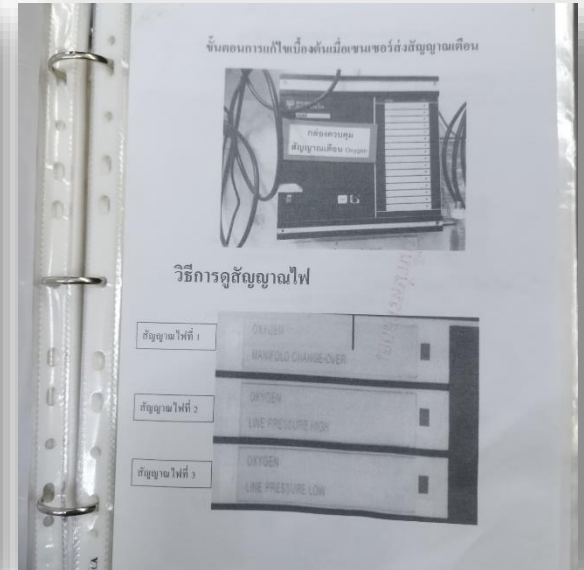




หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบทำการตรวจเช็คประจำวัน



โรงพยาบาลทองแสนขัน
THONGSAENKHAN HOSPITAL

มีการทดสอบ ตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนของระบบก๊าซทาง การแพทย์

HS4 5-9.3

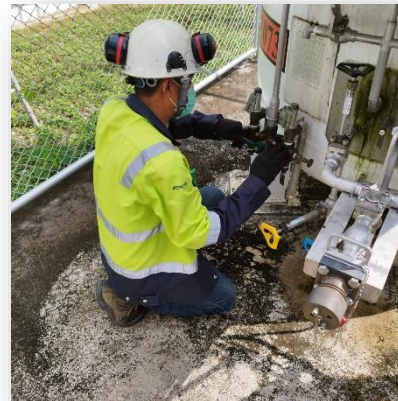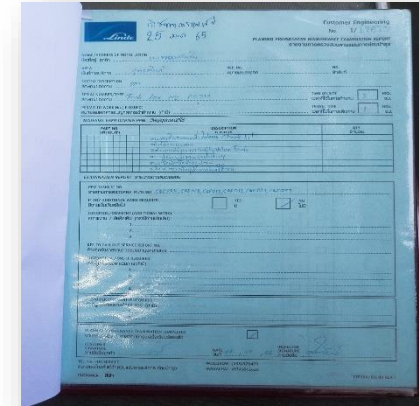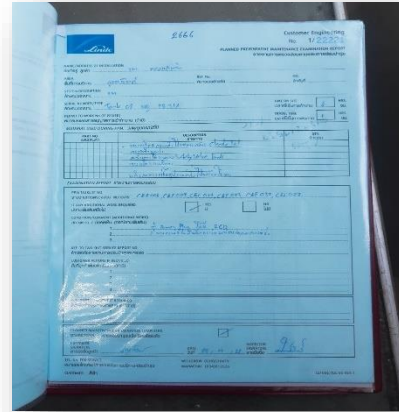

มีการตรวจเช็คประจำปีจาก บ.ที่ติดตั้ง ระบบก๊าซทางการแพทย์

ความปลอดภัย